

DATI TECNICI




BOLLITORIAMO SPRENTINO PER ACCUMULO DELL'ACQUA CALDA PER USI SANITARI, REALIZZATO IN ACCIAIO AL CARBONIO E VETRIFFICATO IN FORDO A 850 TON CONFORME ALLA DIN 4753. FINITURA ESTERNA DI COLORE BIANCO PORDOLO E CORDERCHIO SUPERIORE IN MATERIALE PLASTICO TERNOFORATO DI COLORE NERO. LO SCAMBIATORE PERMETTE L'INTERAGIONE CON SOLARE TERMICO, CALDAIA A GAS, A GASOLIO, BIOMASSE, ECC. INTERAMENTE ISOLATO CON MATERASSINO IN POLIURETANO RIGIDO A CALOTTE, AUTOSTECCANTE ED ASPIRABILE. FORNITI DI SERIE CON IL BOLLITORE, UN POZZETTO PORTATERMOMETRO, UN TERMOMETRO E DUE ANODI AL MAGNESIO. FABBRICATO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD ISO 9002 E GARANTITO 5 ANNI.

TAGLIA ACCUMULO				1500	2000	3000	-
CONTENUTO BOLLITORE				lit	LT	LT	
CONTENUTO SCAMBIATORE SOLARE				lit	28	38	45
SUPERFICIE SCAMBIATORE SOLARE				[m ²]	3,3	4,4	5,3
PESO A VUOTO				[kg]	420	510	-
MAX PRESSIONE SCAMBIATORE SOLARE				[bar]	6	6	6
MAX PRESSIONE BOLLITORE				[bar]	10	10	10
MAX TEMPERATURA SCAMBIATORE SOLARE				[°C]	95	95	95
MAX TEMPERATURA BOLLITORE				[°C]	95	95	95
SPESORE ISOLAMENTO				[mm]	110	110	110
ALTEZZA DI RIBALTAMENTO				[mm]	2240	2430	2810
A - INGRESSO ACQUA FREDDA				[mm]	280	290	340
B - USCITA SOLARE (lato freddo)				[mm]	390	400	450
C - POZZETTO PORTA SONDIA SOLARE				[mm]	620	640	685
D - DIAMETRO SENZA ISOLAMENTO				[mm]	1000	1100	1250
D - DIAMETRO CON ISOLAMENTO				[mm]	1250	1350	1500
E - INGRESSO SOLARE (lato caldo)				[mm]	1060	1170	1400
F - RICCIOLO SANITARIO				[mm]	1600	1750	1900
G - FLANGIA ISPEZIONE INFERIORE				[mm]	500	520	570
h - ALTEZZA SENZA ISOLAMENTO				[mm]	2170	2350	2730
h - ALTEZZA CON ISOLAMENTO				[mm]	2240	2420	2800
M - ANODO AL MAGNESIO INFERIORE				[mm]	830	840	885
N - FLANGIA ISPEZIONE SUPERIORE				[mm]	1230	1400	1500
O - POZZETTO PORTA TERMOMETRO				[mm]	1790	1960	2270
P - SFIATO				[mm]	2170	2350	2730
O - USCITA LATERALE ACQUA CALDA SAN.				[mm]	1890	2060	2390
R - ANODO AL MAGNESIO SUPERIORE				[mm]	2170	2350	2730
S - ANODO AL MAGNESIO SUPERIORE				[mm]	2170	2350	2730

AVVERTENZE

SI RACCOMANDA DI PREVEDERE SOPRA IL BOLLITORE LO SPAZIO NECESSARIO PER LE OPERAZIONI DI ALLACCIAMENTO E MANUTENZIONE DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI, NONCHÉ PER IL CONTROLLO E LA SOSTITUZIONE DELL'ANODO AL MAGNESIO.

A - CONDUCIBILITA' TERMICA	[W/mK]	0,024	0,024	0,024
q - DISPERSIONI	[Kw/m24h]	3,9	4,4	-
CLASSE ENERGETICA		C		

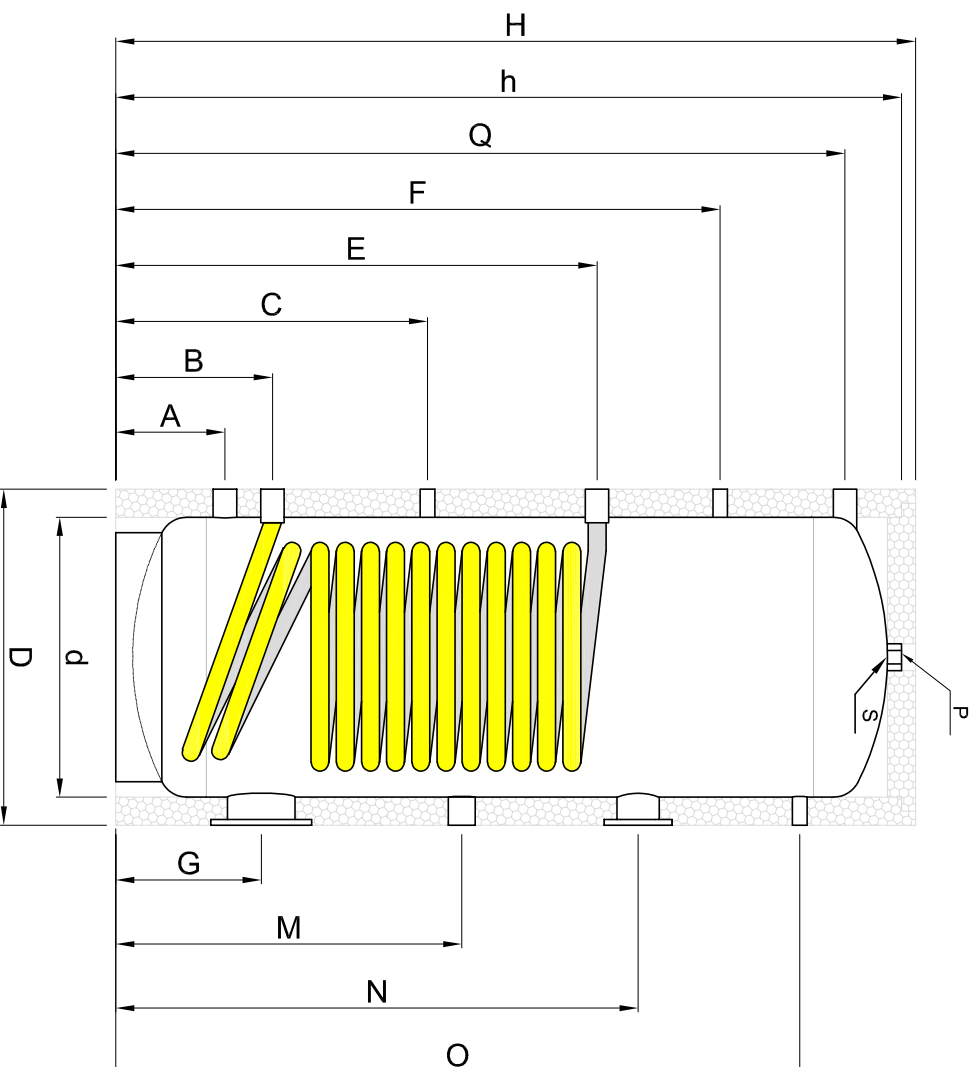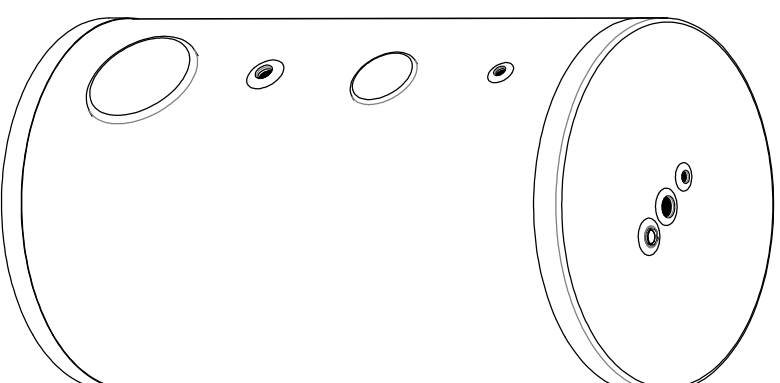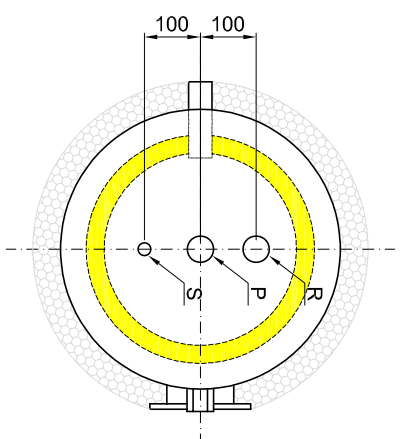

OGGETTO :	RIFERIMENTO :
Bollitore Mono serpentino vetrificato BR per l'accumulo e la produzione di acqua calda per usi sanitari.	COMMITTENTE :

TO:	RIFERIMENTO:
-----	--------------

COMMITTENTE

SCHEMA :	DATA :	DISSEGNA TO :	CONTROLLATO :
----------	--------	---------------	---------------

22.02.24

של

CONTROLLATO: