


DATI TECNICI

BOLLITORE MONO SERPENTINO PER L'ACCUMULO DI ACQUA CALDA SANITARIA SPECIFICO PER L'INTEGRAZIONE CON POMPE DI CALORE. REALIZZATO IN ACCIAIO AL CARBONIO E VETRIFICATO IN FORNO A 850°C. CONFORMEMENTE ALLA DIN 4753. DOTATO DI SCAMBIATORE AD AMPIA SUPERFICIE E DOPPIA SPIRA E FORNITO DI DOPPIO ANODO AL MAGNESIO. POZZETTO PORTA TERMOMETRO E TERMOMETRO. INTERAMENTE ISOLATO CON MATERASSINO IN POLIURETANO RIGIDO A CALOTE, AUTOESTINGUENTE ED ASPORTABILE. FINITURA ESTERNA DI COLORE BIANCO, FONDELLO E COPECHIO DI SUPERIORE IN MATERIALE PLASTICO TERMOFORMATO DI COLORE NERO. FABBRICATO IN CONFORMITA' ALLO STANDARD ISO 9002 E GARANTITO 5 ANNI.

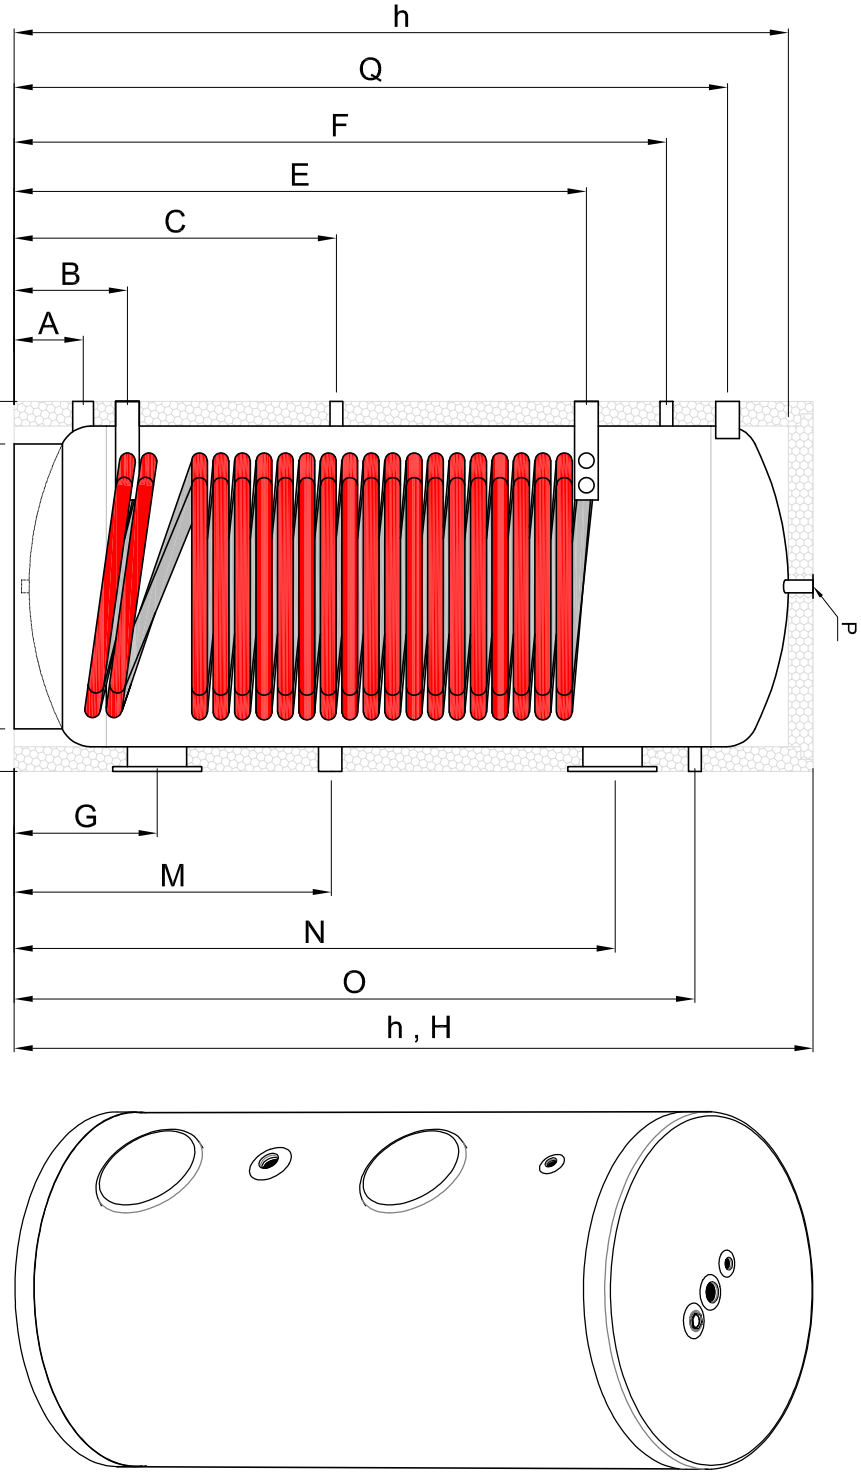

TAGLIA ACCUMULO		1500	2000	-	3000	-
CONTENUTO BOLLITORE	lit	1450	1915	-	2900	-
CONTENUTO SCAMBIATORE	lit	73	83	-	90	-
SUPERFICIE SCAMBIATORE	m ²	8,6	9,8	-	12	-
PESO A VUOTO	kg	520	550	-	-	-
MAX PRESSIONE SCAMBIATORE	bar	6	6	-	6	-
MAX PRESSIONE BOLLITORE	bar	10	10	-	10	-
MAX TEMPERATURA SCAMBIATORE	°C	95	95	-	95	-
MAX TEMPERATURA BOLLITORE	°C	95	95	-	95	-
SPESORE ISOLAMENTO	mm	110	110	-	110	-
ALTEZZA DI RIBALTAMENTO	mm	2240	2430	-	-	-
A - INGRESSO ACQUA FREDDA	mm	280	280	2"	340	2"
B - USCITA SCAMBIATORE (lato freddo)	mm	380	400	1 1/4	460	1 1/2
C - POZZETTO PORTA Sonda SOLARE	mm	825	835	1/2"	820	1/2"
D - DIAMETRO SENZA ISOLAMENTO	mm	1000	1100	-	1250	-
D - DIAMETRO CON ISOLAMENTO	mm	1250	1350	-	1500	-
E - INGRESSO SCAMBIATORE (lato caldo)	mm	1340	1350	1 1/4	1565	1 1/2
F - RICCIRCOLO SANITARIO	mm	1600	1750	1"	1950	1"
G - FLANGIA ISPEZIONE INFERIORE	mm	500	520	Ø 280/220	570	Ø 280/220
h - ALTEZZA SENZA ISOLAMENTO	mm	2170	2350	-	2750	-
h - ALTEZZA CON ISOLAMENTO	mm	2240	2420	-	2800	-
M - ANODO AL MAGNESIO INFERIORE	mm	825	835	1 1/4	900x2	1 1/4
N - FLANGIA ISPEZIONE SUPERIORE	mm	1445	1450	Ø 180/120	1815	Ø 180/120
O - POZZETTO PORTA TERMOMETRO	mm	1790	1980	1/2"	2390	1/2"
P - SFATO	mm	2170	2350	1 1/4	2730	1 1/4
Q - USCITA LATERALE ACQUA CALDA SAN.	mm	1890	2080	2"	2380	2"
R - ANODO AL MAGNESIO SUPERIORE	mm	2170	2350	1 1/4	2005	1 1/4
S - ANODO AL MAGNESIO SUPERIORE	mm	2170	2350	1 1/4	2260	1 1/4

AVVERTENZE

SI RACCOMANDA DI PREVEDERE SOPRA IL BOLLITORE LO SPAZIO NECESSARIO PER LE OPERAZIONI DI ALLACCIAMENTO E MANUTENZIONE DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI NONCHÉ PER IL CONTROLLO E LA SOSTITUZIONE DELL'ANODO AL MAGNESIO.

λ - CONDUCEBILITÀ TERMICA	[W/mK]	0,024	0,024	0,024
q - DISPERSIONI	[kWh/24h]	3,9	4,4	-
CLASSE ENERGETICA		C	-	-



OGGETTO :
Bollitore Mono serpentino verificato
BWP per l'accumulo e la produzione
di acqua calda per usi sanitari.

COMMITTENTE :

REFERIMENTO :

SCHEMA : DATA : 22.02.24 DISEGNATO : E.L. CONTROLLATO :

REVISIONE :