



DATI TECNICI

BOLLITORE DOPPIO SERPENTINO PER L'ACCUMLULO DELL' ACQUA CALDA PER USI SANITARI. REALIZZATO IN ACCIAIO AL CARBONIO E VETRIFICATO IN FORNO A 850 °C/1 CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE. FINITURA ESTERNA DI COLORE BIANCO / GRIGIO , FONDELLO E COPERCHIO SUPERIORE IN MATERIALE PLASTICO TERMOFORMATO. GLI SCAMBIATORI A SUPERFICIE MAGGIORATA PERMETTONO L'INTEGRAZIONE CON SOLARE TERMICO. CALDAIA A GAS, e POMPA DI CALORE. INTERNAMENTE ISOLATO CON POLIURETANO . FORNITI DI SERIE CON IL BOLLITORE UN POZZETTO PORTATERMOMETRO. UN TERMOMETRO E L'ANODO AL MANGNESIO. FABBRICATO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD ISO 9002 E GARANTITO 5 ANNI.

TAGLIA ACCUMLULO		Ij	200	300	400	500	800	1000
CONTENUTO BOLLITORE		Ij	184	272	369	431	746	919
PESO NETTO		Ikg	102	164	177	212	294	346
ISOLAMENTO		Imm	50	50	50	50	70	70
SUPERFICIE SCAMBIATORE C1 / C2		I m²	0,64 / 1,65	1,14 / 3,12	1,51 / 3,06	1,51 / 4,21	2,44 / 4,54	3,66 / 6,18
CAPACITÀ SCAMBIATORE C1 / C2		Iqj	3 / 8	6 / 15	7 / 15	7 / 21	16 / 30	24 / 40
POTENZA SCAMBIATORE (60-80°C) C1 / C2		Ikw	15 / 40	27 / 75	36 / 73	36 / 101	59 / 109	88 / 148
PORTATA SCAMBIATORE (60-80°C) C1 / C2		I L/h	377 / 973	672 / 1640	890 / 1805	890 / 2463	1439 / 2677	2156 / 3644
PERDITA DI CALORE DT 45K		I W/m²	1,5	1,7	2,2	2,5	3,2	3,5
CLASSE ENERGETICA		I - J	B	B	C	C	C	C
MASSIMA TEMPERATURA DI UTILIZZO		I °C	95	95	95	95	95	95
PRESSIONE NOMINALE ACCUMLULO		I bar	10	10	10	10	8	8
PRESSIONE NOMINALE SCAMBIATORE DI CALORE		I bar	6	6	6	6	6	6

		Ij	200	300	400	500	800	1000
DIAMETRO ESTERNO		D ext	600	600	700	700	990	990
DIAMETRO INTERNO		D int	500	500	600	600	850	850
ALTEZZA ACCUMLULO		HT	1230	1760	1655	1900	1770	2100
FLANGIA		MH	287	287	283	283	459	459
INGRESSO ACQUA FREDDA SANITARIA		A	242	242	238	238	331	331
USCITA ACQUA CALDA SANITARIA		B	982	1512	1408	1658	1372	1727
INGRESSO SCAMBIATORE INFERIORE		C	242	242	238	238	331	331
INGRESSO SCAMBIATORE INTERIORE		D	462	582	608	608	661	811
USCITA SCAMBIATORE SUPERIORE		E	562	742	768	738	802	977
INGRESSO SCAMBIATORE SUPERIORE		F	982	1492	1408	1658	1372	1727
POZZETTO PORTASONDA 1		G	352	412	423	423	496	571
POZZETTO PORTASONDA 2		H	772	1117	1088	1198	1087	1352
RESISTENZA ELETTRICA		J	512	682	688	673	732	894
RICIRCOLO SANITARIO		K	735	1088	1018	1184	1025	1282
TERMOMETRO		L	982	1512	1408	1658	1372	1727

		Ij	200	300	400	500	800	1000
FLANGIA		MH	Ij	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 300	Ø 300
INGRESSO ACQUA SANITARIA		A	Ij	F 1"	F 1"	F 1"	F 1 1/2"	F 1 1/2"
USCITA ACQUA SANITARIA		B	Ij	F 1"	F 1"	F 1"	F 1 1/2"	F 1 1/2"
USCITA SERPENTINO: INF. / SUP.		C/E	Ij	F 1"	F 1"	F 1"	F 1 1/2"	F 1 1/2"
INGRESSO SERPENTINO: INF. / SUP.		D/F	Ij	F 1"	F 1"	F 1"	F 1 1/2"	F 1 1/2"
POZZETTO 1 e POZZETTO 2		G/H	Ij	F 1 1/2"	F 1 1/2"	F 1 1/2"	F 1 1/2"	F 1 1/2"
RESISTENZA ELETTRICA		J	Ij	F 1 1/2"	F 1 1/2"	F 1 1/2"	F 1 1/2"	F 1 1/2"
RICIRCOLO ACS		K	Ij	F 3/4"	F 3/4"	F 3/4"	F 3/4"	F 3/4"
TERMOMETRO		L	Ij	F 1/2"	F 1/2"	F 1/2"	F 1/2"	F 1/2"

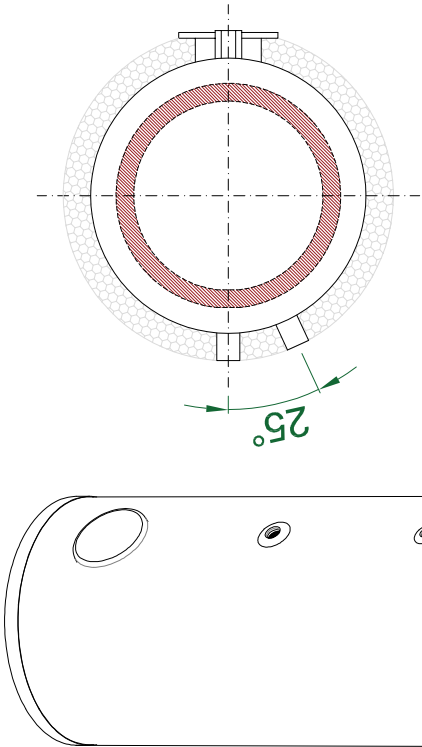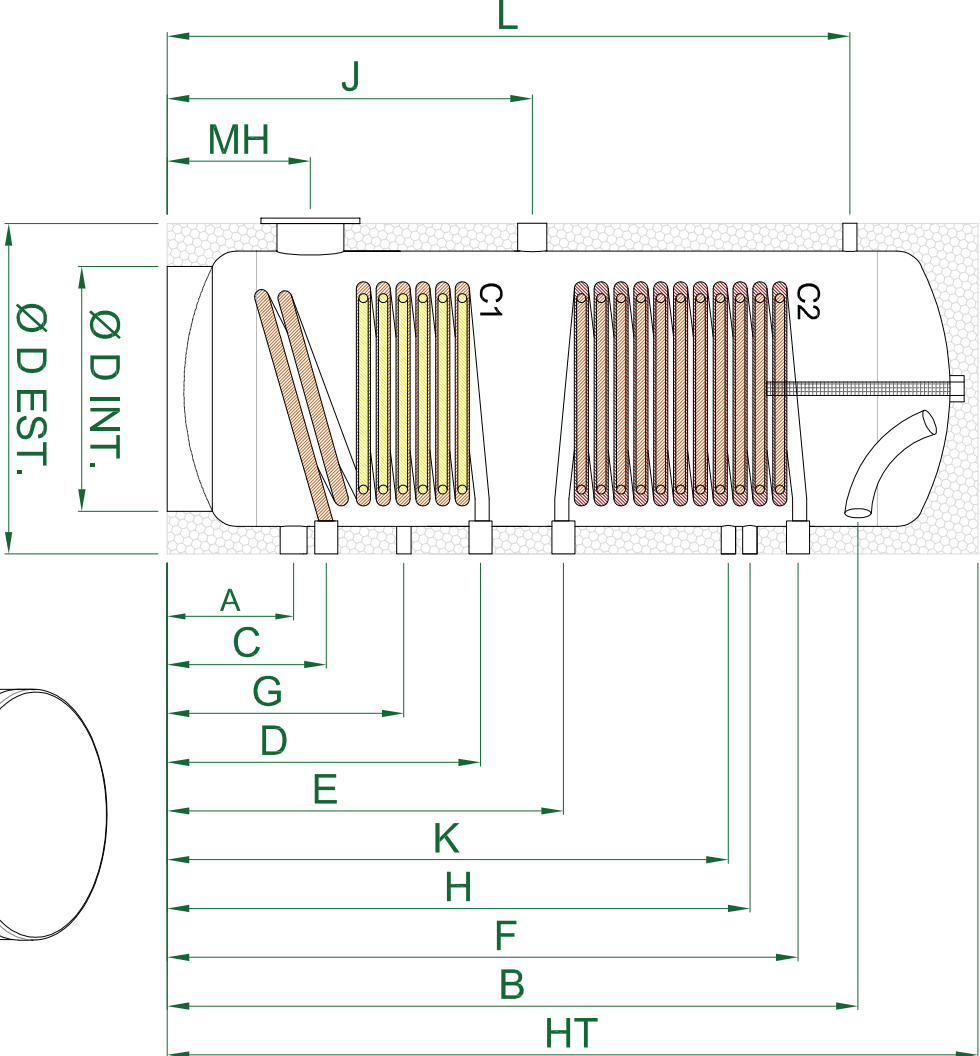

AVVERTENZE

SI RACCOMANDA DI PREVEDERE SOPRA IL BOLLITORE LO SPAZIO NECESSARIO PER LE OPERAZIONI DI ALLACCIAMENTO E MANUTENZIONE. DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI NONCHÉ PER IL CONTROLLO E LA SOSTITUZIONE DELL'ANODO AL MANGNESIO.

28.02.23

PLEION

Il 1° del Solare Termico in Italia

Questo sistema a pannello radiante a circolazione forzata, è stato studiato e progettato da Pleion, azienda leader nel settore del riscaldamento a pannello radiante. Pleion è un'azienda specializzata nella produzione e installazione di sistemi a pannello radiante. Pleion è un'azienda specializzata nella produzione e installazione di sistemi a pannello radiante.