


DATI TECNICI

BOLLITORE IN POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA AD ALTA TEMPERATURA PER LA PRODUZIONE ED IL CONTENIMENTO DI ACQUA CALDA SANITARIA, AVENTE ACCUMULO DA 200 o 300 LITRI CON o PRIVO DI SCAMBIATORE PER IL COLLEGAMENTO A CAMPO SOLARE O A FONTE DI CALORE INTEGRATIVA. LE POMPE DI CALORE JET COMBINATO L'ENERGIA TERMICA DELL'ARIA ALL'IRRAGGIAMENTO SOLARE, PERMETTENDO UNA MASSIMA CONVENIENZA ENERGETICA SALVAGUARDANDO L'AMBIENTE. LA TECNOLOGIA AVANZATA DI CUI DISPONE E LA SEMPLICITA' D'INSTALLAZIONE COMPLETANO I VANTAGGI, OLTRE CHE AD UNA COMPLETA SILENZIOSITA': PREVISTO DI UNA SERIE DI MANICOTTI PER IL COLLEGAMENTO ALLA RETE IDRICA, INTERAMENTE ISOLATO CON POLIURETANO RIGIDO INNETTATO DIRETTAMENTE, AUTOESTINGUENTE ED NON ASPORTABILE. FINITURA ESTERNA DI COLORE BIANCO. FORNITO DI POZZETTO PORTA TERMOMETRO, TERMOMETRO E ANODO AL MAGNESIO E RESISTENZA ELETTRICA DI SERIE. FABBRICATO IN CONFORMITA' ALLO STANDARD ISO 9002 E GARANTITO COME DA NORMATIVA.

VOLUME BOLLITORE	[l]	220
CONTENUTO SCAMBIATORE SOLARE	[l]	ASSENTE
SUPERFICIE SCAMBIATORE SOLARE	[m²]	ASSENTE
PESO A VUOTO	[kg]	120
MASSIMA PRESSIONE SCAMBIA TORE SOLARE	[bar]	ASSENTE
MASSIMA PRESSIONE BOLLITORE	[bar]	6
MASSIMA TEMPERATURA SCAMBIA TORE SOLARE	[°C]	90
MASSIMA TEMPERATURA BOLLITORE	[°C]	70
SPESORE ISOLAMENTO	[mm]	50
A - INGRESSO ACQUA FREDDA SANITARIA	[mm]	237 1"
B - POZZETTO PORTA SONDA	[mm]	- 1/2"
C - RICIRCOLO SANITARIO	[mm]	700 1/2"
D - USCITA ACQUA CALDA SANITARIA	[mm]	880 1"
E - SCARICO CONDENSA	[mm]	1156 3/4"
F - USCITA / INGRESSO ARIA	[mm]	1392 DN20d
H - ALTEZZA CON ISOLAMENTO	[mm]	1548
ALTEZZA DI RIBALTAMENTO	[mm]	1692
LIMITE DI TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO AMBIENTI	[°C]	-8 / +42
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	[-]	A+
QUANTITA' MASSIMA DI ACQUA UTILIZZABILE 40°C	[l]	285
TEMPO DI RISCALDAMENTO (EN 16147)	[h]	6,26
COP (EN 16147 / A20)	[-]	3,28
COP (EN 16147 / A7)	[-]	3,07
POTENZA SONORA SENZA CONDOTTI ARIA	[dB A]	45
FLUIDO FRIGORIFERO	[-]	R134a
POTENZA ASSORBITA MAX PDC	[kW]	350
POTENZA ASSORBITA MAX PDC + RESISTENZA ELET.	[kW]	2,15
VOLUME LOCALE DI INSTALLAZIONE MINIMO (SENZA CONDOTTI ARIA)	[m²]	13

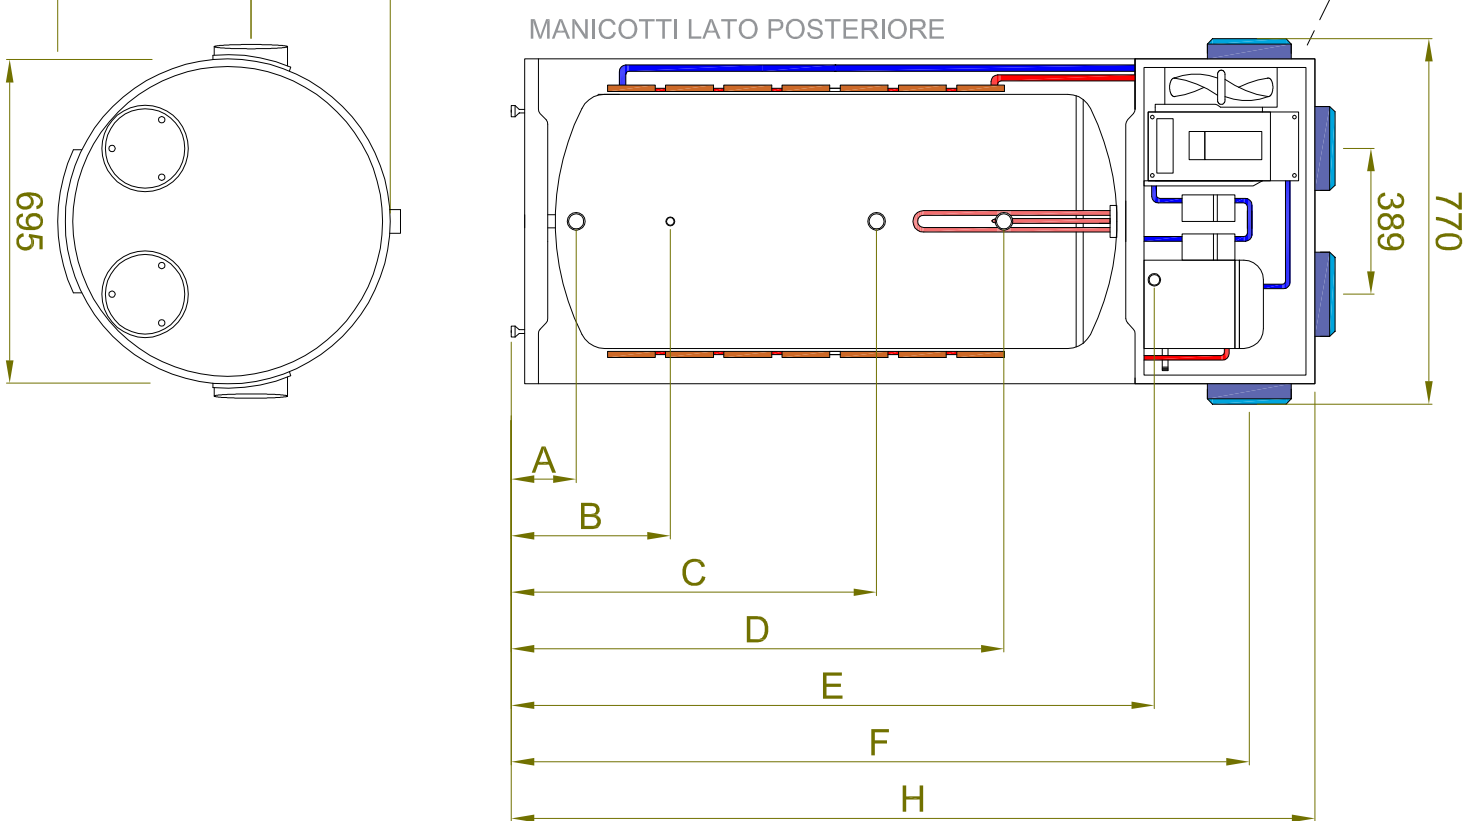

SI RACCOMANDA DI PREVEDERE GLI SPAZI NECESSARI PER LE OPERAZIONI DI ALLACCIAMENTO E MANUTENZIONE DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI NONCHE' PER IL CONTROLLO E LA SOSTITUZIONE DELL'ANODO AL MAGNESIO.

Il 1° ed 2° Solare fornito in Italia!

OGGETTO :
ACCUMULO JET 200

SCHEMA :
REVISIONE : 06.05.19

DATA :
E.L.

DISEGNATO :
CONTROLLATO :

REFERIMENTO :

Questo schema è puramente indicativo e non rappresenta un disegno esecutivo. Le misure di Pleion e dei suoi collaboratori, e dei materiali e componenti Pleion, sono da considerarsi indicative e non vincolanti. Pleion non si assume alcuna responsabilità per l'uso non conforme allo scopo e per i danni derivanti dall'uso non conforme allo scopo. Pleion non si assume alcuna responsabilità per i danni derivanti dall'uso non conforme allo scopo. Pleion non si assume alcuna responsabilità per i danni derivanti dall'uso non conforme allo scopo.