



SCHEMA IDRAULICO

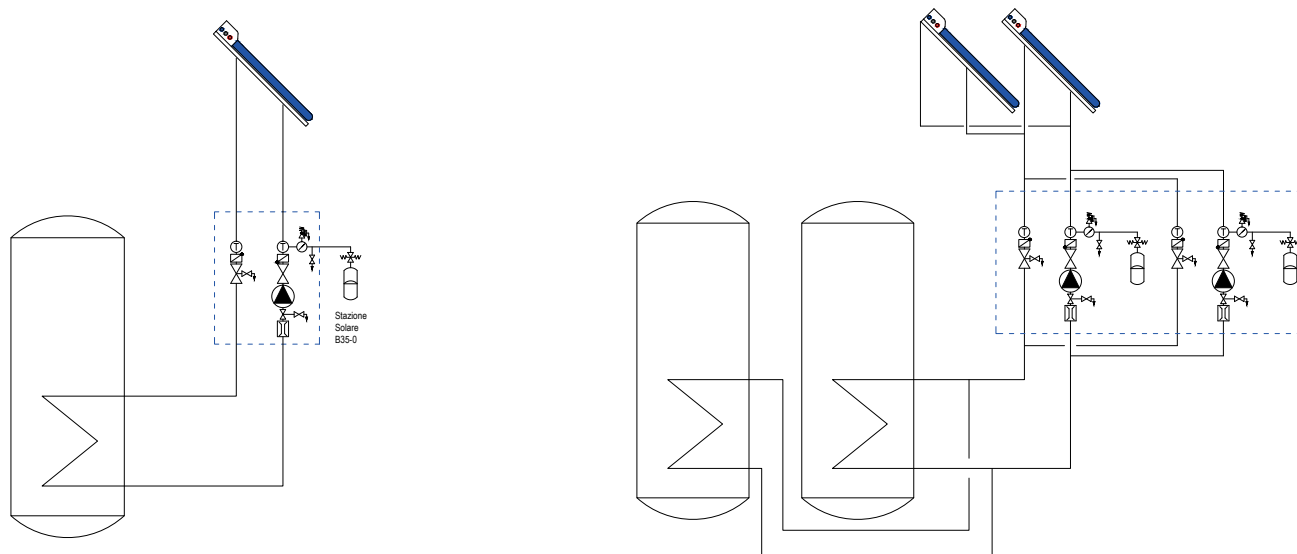


Configurazione singola e in parallelo di due stazioni solari B35-9.

COMPONENTI

1-2	Valvola a sfera di mandata e ritorno con non ritorno
3	Valvola di sicurezza 6 bar
4	Rubinetto di Carico e Scarico impianto
5	Attacco per vaso d'espansione
6	Manometro
7	Circolatore
8	Flussimetro di regolazione
9	Degasatore
10	Rubinetto di sfiato manuale
11	Staffa di fissaggio a muro
12	Isolamento anteriore, supporto centralina e posteriore
13	Centralina elettronica (se prevista)

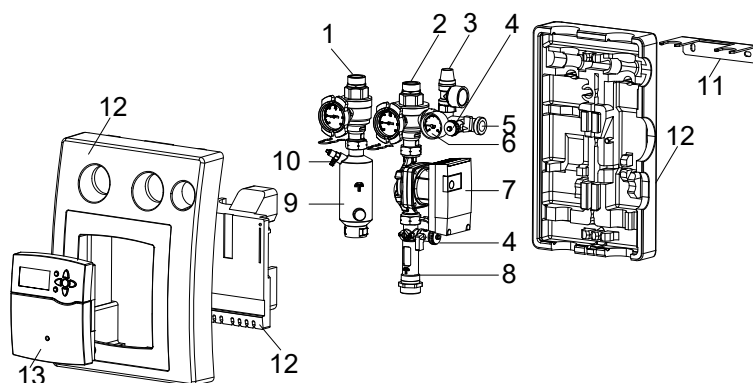


PERDITE DI CARICO E CURVE DI PRESTAZIONE – STAZIONE SOLARE B35-9

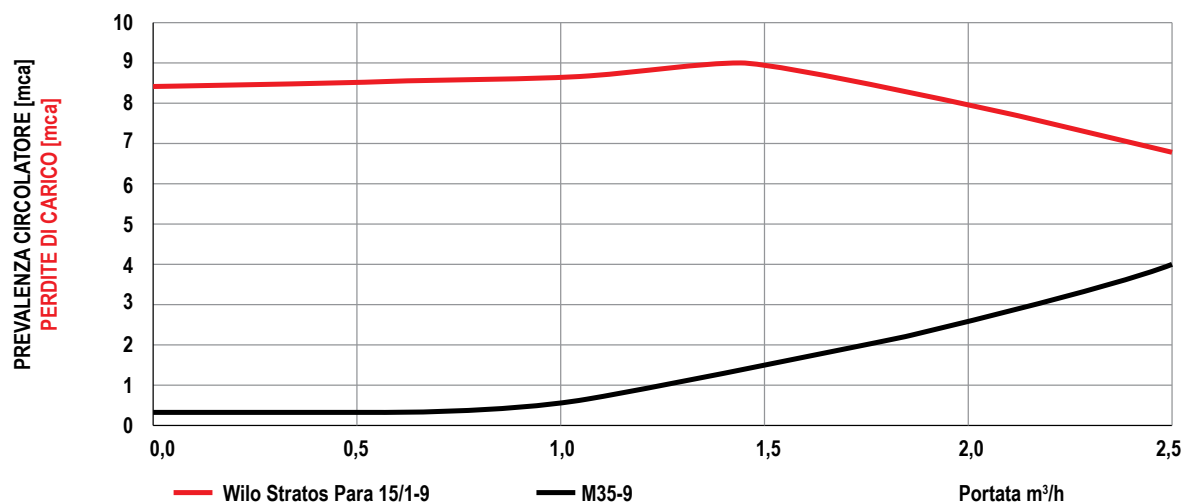

B35-9 E B35-9 x2

PLEION
Il n.1 del Solare Termico in Italia!

DIMENSIONI E INGOMBRI

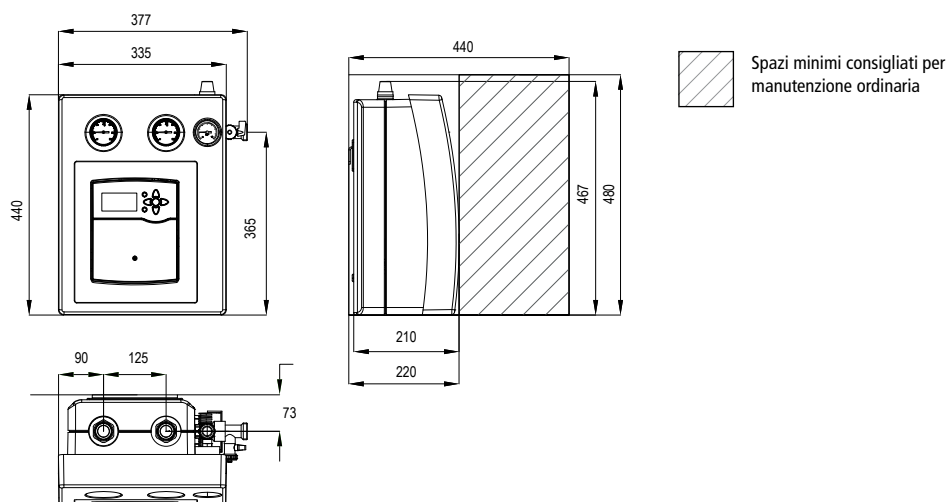

Distanze fissaggio a parete: predisposizione collegamenti idraulici; ingombro del modulo e distanze consigliate.

DATI TECNICI

MATERIALI	
Raccordi	Ottone
Guarnizioni	EPDM
Isolamento	EPP $\lambda=0,038$ W/mK
Valvole di non ritorno	Ottone
DATI TECNICI	
Pressione Max.	6 bar
Temperatura Max. Mandata	140°C
Temperatura Max. Ritorno	120°C
COMPONENTI	
Flussimetro	Campo di regolazione 5-35 l/min
Pompa	Wilo Para Yono 15/1-9 PWM2
Manometro	0-10bar
Termometro	0-120°C
Valvola di sicurezza	6 bar
Valvola di non ritorno	20 mbar x 2
DIMENSIONI	
Attacchi Impianto	1" F
Attacchi valvola di sicurezza	3/4" F
Attacchi carico-scarico	1/2" M
Ingombro	470x380x215 mm
Interasse	125 mm

COD	DESCRIZIONE	CENTRALINA
1040103520	Stazione Solare B35-9 Eco	-
1040103521	Stazione Solare B35-9 Basic	PB404
1040103522	Stazione Solare B35-9 Pro	PR805
1040107022	Stazione Solare 2 x B35-9 Pro *	PR805 **

* Configurazione in parallelo

** Una sola centralina PR 805 per la gestione delle 2 pompe