

SISTEMI ACS/INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO

SOLARE + CALDAIA / BIOMASSA


ECO DUO RAY

ECO DUO

X-RAY R

+15%
EFFICIENZA*

III°
TUBO INTEGRATO

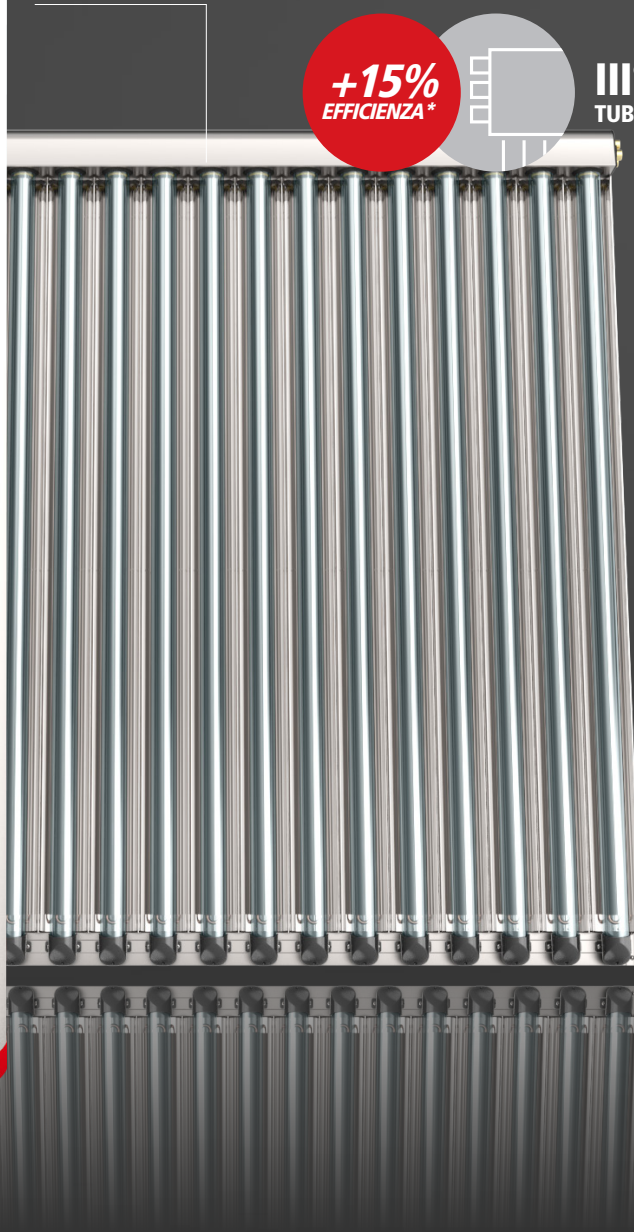

GARANZIA
COLLETTORE SOLARE
5.5
ANNI

*ESTENSIONE GARANZIA

GARANZIA
BOLLITORE
5
ANNI

GARANZIA
TUBI
10
ANNI

ANTI - GRANDINE

ErP
READY

APPLIES TO
EUROPEAN
DIRECTIVE
FOR ENERGY
RELATED
PRODUCTS



ATTIVA
LA GARANZIA
ON-LINE!

La soluzione solare completa, per tutte le abitazioni. Collettore sottovuoto con esclusivo 3° tubo integrato!

SISTEMI ECO DUO

Sistema rivoluzionario compatto composto da un accumulo Puffer da 600-800-1000 litri con scambiatore solare interno posizionato nella parte inferiore e serpentino in acciaio inox corrugato posto centralmente con sviluppo dal basso verso l'alto dell'intero accumulo idoneo per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria. Accumulo completo di stazione solare e centralina elettronica per la gestione di tutto il sistema compresa la fonte energetica di integrazione caldaia-termocamino.


X-RAY R

Collettori solari ad alte prestazioni costituiti da 15/18/21 tubi sottovuoto, riflettore parabolico CPC e circuitazione idraulica reversibile dotata di 3 tubazioni interne con attacchi da 3/4" M. Il collettore ideale per la massima efficienza invernale. Telaio in alluminio.



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

***+15 % di efficienza nel collegamento in parallelo. PROVA EFFETTUATA PRESSO
IL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE CIRPS.**

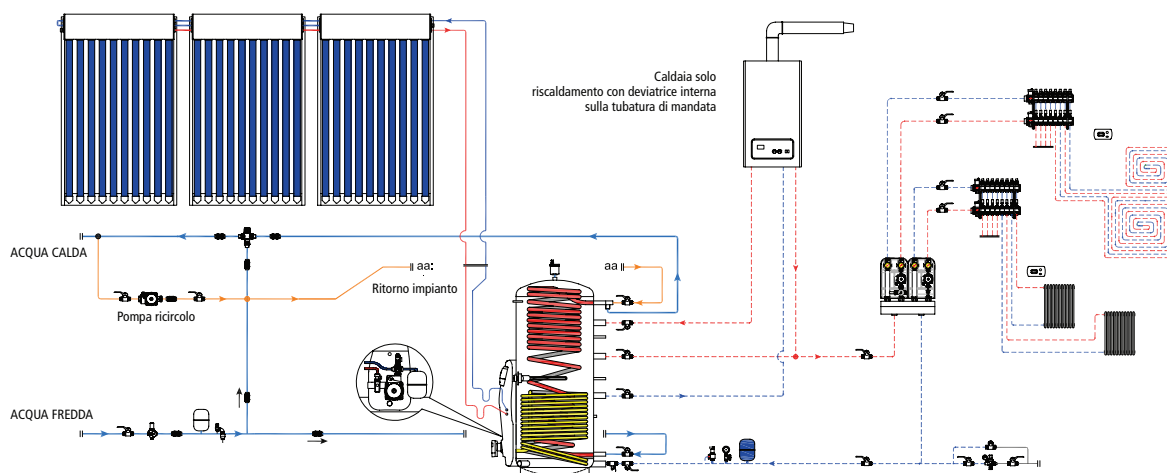

ECO DUO RAY

BOLLITORE ECO DUO con Collettori Sottovuoto X-RAY R

LITRI	Coll.	m ²	Set Base Colleg.	Set Base Colleg.	Stazione Solare Integrata	Centralina Solare PB404	Sonde di Temp.	Vaso Espan. (l)	Raccordo Intercettazione 3/4"	Pozzetto/Porta Sonda	Miscelatore termostatico		Antigelo (l)	COD.	CONTRIBUTO GSE [€]
											3/4" M 35°/55°C	1" M 30°/65°C			
600	2 (21R)	8,90	1	1	•	•	1	80	•	2	•	-	30	1010216001	4.152,96 €
800	3 (18R)	11,46	1	2	•	•	1	100	•	2	-	•	60	1010218001	5.121,36 €
1000	4 (21R)	17,80	1	3	•	•	1	100	•	2	-	•	80	1010211001	7.613,76 €

SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 82

NOTE

- I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
- I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m2 di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.

