

DATI TECNICI

BOLLITORIOPPOIO SERPENTINO PER L'ACQUAMILLO DI ACQUA CALDA PER USI SANITARI, REALIZZATO IN ACCIAIO AL CARBONIO E RETRICOPATO IN FORNO A 850 °C) CONFORME ALLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO. MINUTO DI SCAMBIOLORE SOLARE NELLA PARTE INFERIORE E SCAMBIOLORE AUSILIARIO NELLA PARTE SUPERIORE CHE PERMETTE L'INTEGRAZIONE CON SOLARE TERMICO,ACQUA A GASOLIO, GAS ECC. INFORMATO ISOLATO CON POLIURETANO RIGIDO INTERIETATO DIRETTAMENTE, AUTOSINGUENTE ED EPOCOPICO SUPERIORE IN MATERIALE PLASTICO TEMPERATO DI COLORE NERO, FORNITO DI POZZETTO PORTA TERMOMETRO, TERMOMETRO E ANODO AL MAGNESIO, FABBRICATO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD ISO 9002 E GARANTITO 5 ANNI.

VOLUME BOLLITORE	[l]	150
CONTENUTO SCAMBIATORE SUPERIORE CALDAIA	[l]	2,5
CONTENUTO SCAMBIATORE INFERIORE SOLARE	[l]	4,6
SUPERFICIE SCAMBIATORE SUPERIORE CALDAIA	[m²]	0,4
SUPERFICIE SCAMBIATORE INFERIORE SOLARE	[m²]	0,75
PESO A VIUOTO	[kg]	65
MASSIMA PRESSIONE SCAMBIATORE SUPERIORE CALDAIA	[bar]	10
MASSIMA PRESSIONE SCAMBIATORE INFERIORE SOLARE	[bar]	10
MASSIMA PRESSIONE BOLLITORE	[bar]	6
MASSIMA TEMPERATURA SCAMB. SUPERIORE CALDAIA	[°C]	95
MASSIMA TEMPERATURA SCAMB. INFERIORE SOLARE	[°C]	95
MASSIMA TEMPERATURA BOLLITORE	[°C]	95
SPESORE ISOLAMENTO PPU RIGIDO	[mm]	50
A - INGRESSO ACQUA FREDDA	[mm]	202 1"
B - USCITA SOLARE (lato freddo)	[mm]	202 1"
C - POZZETTO PORTA SONDA	[mm]	352 1 1/2"
D - DIAMETRO CON ISOLAMENTO	[mm]	560
D - DIAMETRO SENZA ISOLAMENTO	-	-
E - INGRESSO SOLARE (lato caldo)	[mm]	562 1"
F - POZZETTO PORTA SONDA	[mm]	631 1 1/2"
G - USCITA SCAMBIATORE AUSILIARIO (lato freddo)	[mm]	674 1"
H - ALTEZZA CON ISOLAMENTO	[mm]	1070
ALTEZZA DI RIBALTAMENTO	[mm]	1210
I - RICHIOLO SANITARIO	[mm]	788 3/4"
L - POZZETTO PORTA SONDA	[mm]	788 1 1/2"
M - INGRESSO SCAMBIATORE AUSILIARIO (lato caldo)	[mm]	874 1"
N - USCITA ACQUA CALDA SANITARIA	[mm]	1070
O - FLANGIA DI ISPEZIONE	[mm]	1860/206 - Ø114
P - MANICOTTO PER RESISTENZA ELETTRICA	[mm]	752 1 1/2"
Q - POZZETTO PORTA TERMOMETRO	[mm]	892 1 1/2"
R - SFILATO	[mm]	1070 1"

SI RACCOMANDA DI PREVEDERE GLI SPAZI NECESSARI PER LE OPERAZIONI DI ALLACCIAMENTO E MANUTENZIONE DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI NONCHÉ PER IL CONTROLLO E LA SOSTITUZIONE DELL'ANODO AL MAGNESIO.

λ - CONDUCIBILITÀ TERMICA	[mm/m]	-
q - DISPERSIONI	[kW/24h]	-
CLASSE ENERGETICA	[h]	C
NL - SCAMBIATORE SUPERIORE	[h]	1
NL - SCAMBIATORE INFERIORE	[h]	2,5

PLEION
il n.1 del Solare Termico in Italia!

Questo schema è puramente indicativo e non costituisce impegno o responsabilità alcuna da parte di Palton e dei suoi collaboratori.

La progettazione esecutiva e la conseguente messa in opera dovranno essere realizzate nel rispetto degli standard di riferimento del disegno. Palton si riserva la proprietà di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta.

Bollitore doppio serpentino vetrificato BRR / ZN 150 per l'accumulo e la produzione di acqua calda per usi sanitari.	COMMITTENTE :
--	-----------------------------


COMMITTENTE.

SCHEMA:	DATA:	D/SEGNATO:	CONTROLLATO:
---------	-------	------------	--------------


REVISIONE:	29.01.20
------------	----------

E.L.

CONTROLLATO:

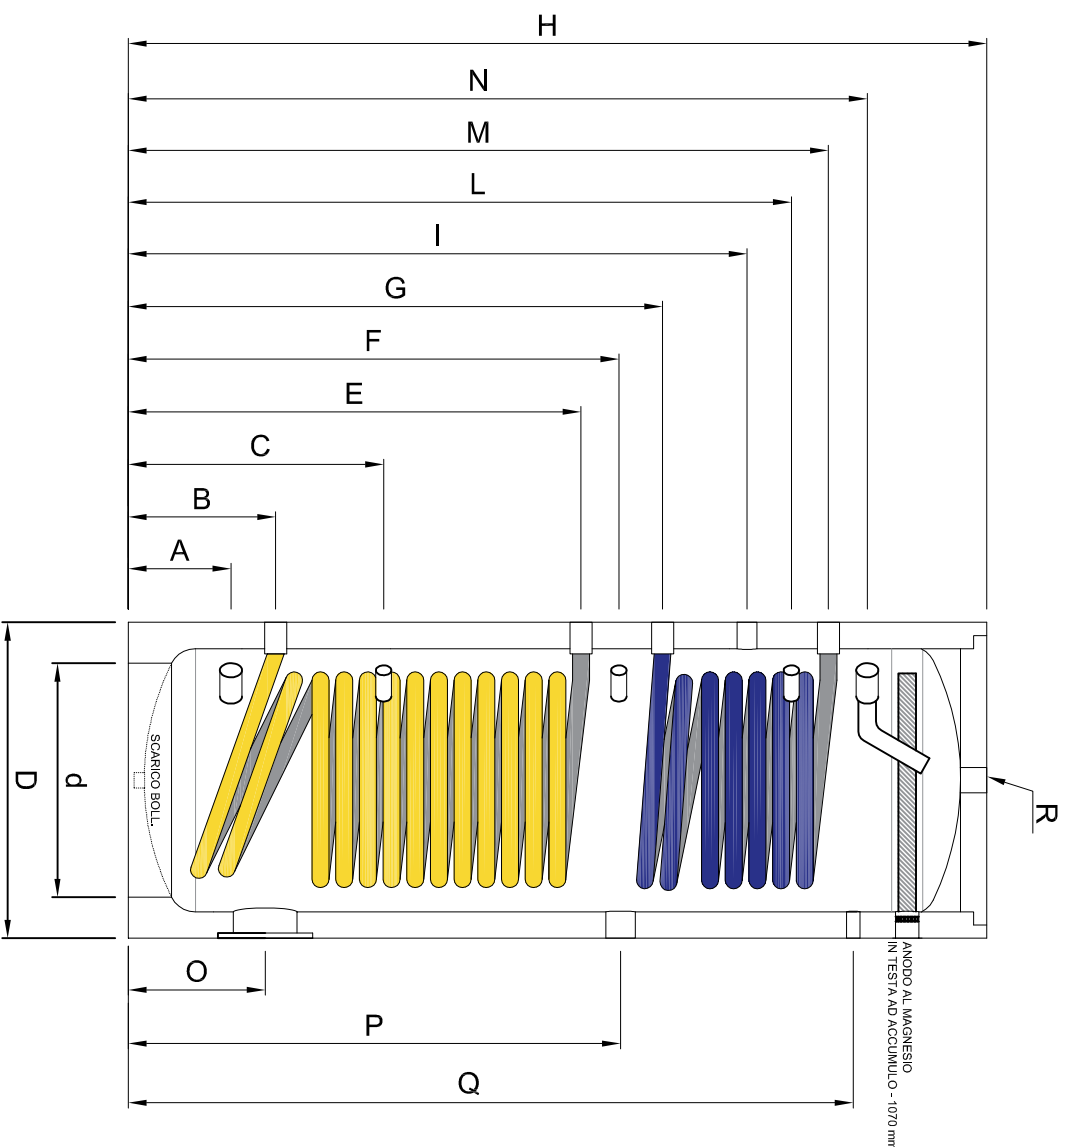

VISTA D'INSIEME

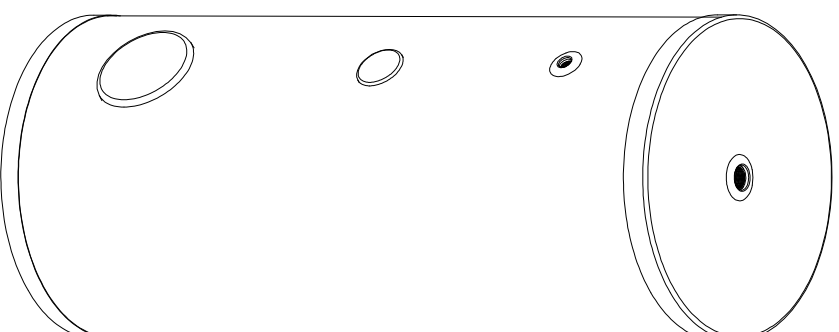

VISTA
DALL'ALTO

