AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società PLEION s.p.a., dichiara che gli apparecchi della tipologia INTERVENTO III.D – art.8, comma 1, lettera d, elencati nell'allegato A e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- **i requisiti tecnici,** richiesti nel **DM 07 agosto 2025, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:**

III.E) Scaldacqua a pompa di calore
- Normativa di riferimento UNI EN 16147

Rappresentante legale: Adalberto Scarrone

Pleion S.p.A. - Società con unico Socio
Via Venezia, 71 - 37053 CEREA (VR)
Tel. 0442 320295 E-mail: info@pleion.it
pleion@pec.pleion.it
Capitale sociale € 500.000 i.v.
C.F., P.I. e R.I. di VR 03820120230
R.E.A. 368332

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)


ALLEGATO A


ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO
(con relativi dati tecnici)


CODICE	PRODOTTO	Contenuto ACS [l]	Classe energetica	COP	Anni di garanzia
3010030024	JET 300 S	300	A+	3,75	5


Rappresentante legale: Adalberto Scarrone

Pleion S.p.A. - Società con unico Socio
Via Venezia, 11 - 37053 CEREA (VR)
Tel. 0442 320295 E-mail: info@pleion.it
pleion@pec.pleion.it
Capitale sociale € 500.000 I.v.
C.F., P.I. e R.I. di VR 03820120230
R.E.A. 368332

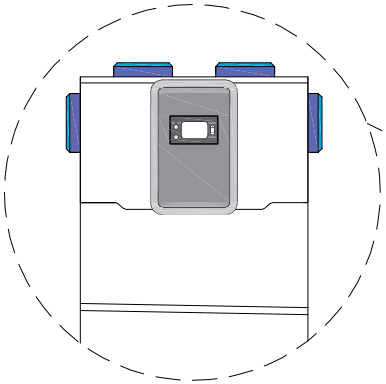

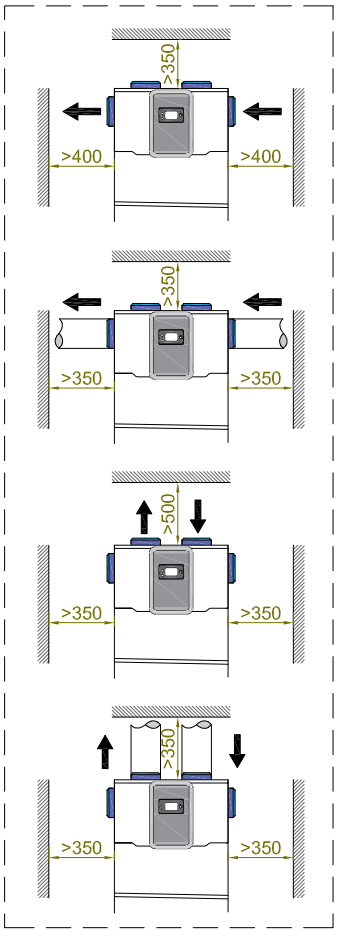

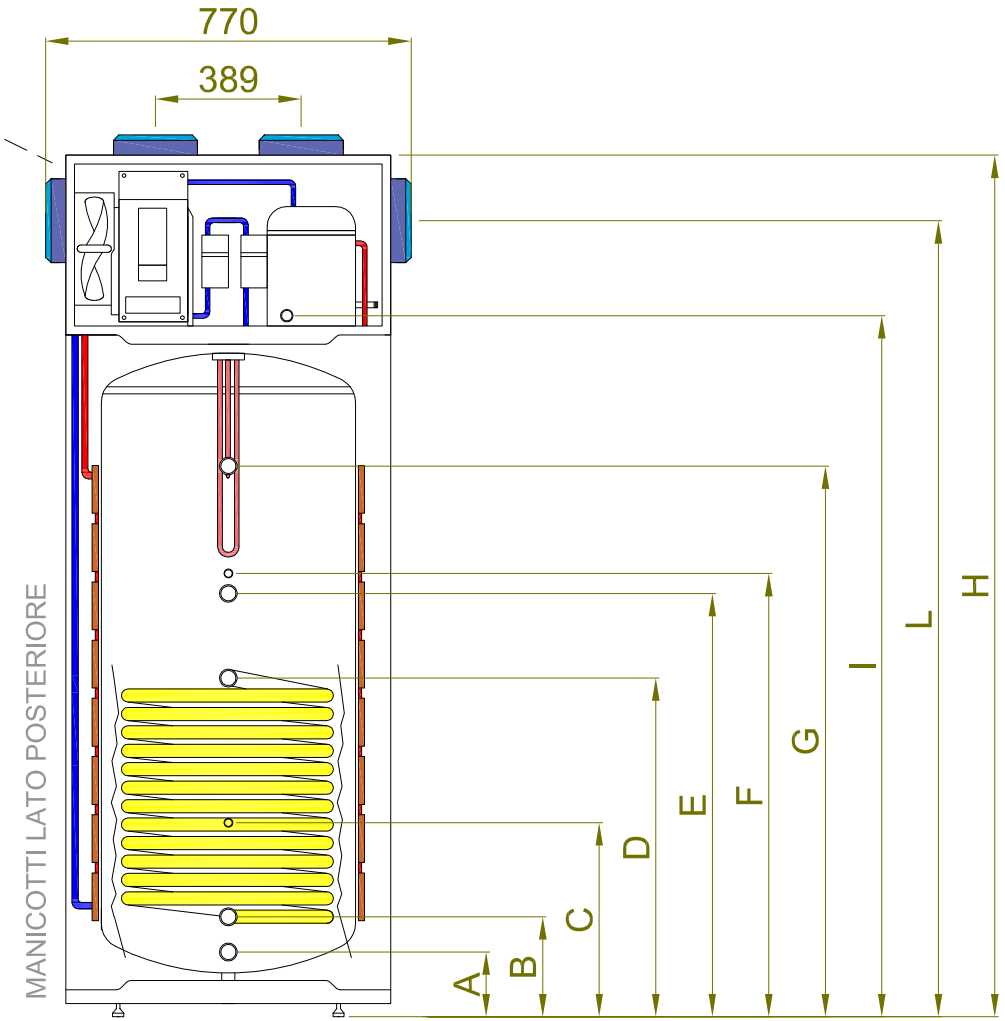

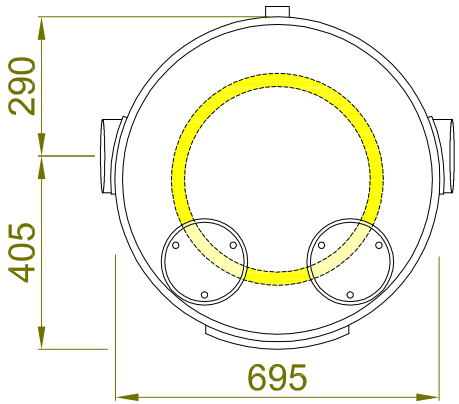

DATI TECNICI

BOLLITORE IN POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA AD ALTA TEMPERATURA PER LA PRODUZIONE ED IL CONTENIMENTO DI ACQUA CALDA SANITARIA, AVENTE ACCUMULO DA 200 o 300 LITRI CON o PRIVO DI SCAMBIATORE PER IL COLLEGAMENTO A CAMPO SOLARE O A FONTE DI CALORE INTEGRATIVA. LE POMPE DI CALORE JET COMBINATO L'ENERGIA TERMICA DELL'ARIA ALL'IRRAGGIAMENTO SOLARE, PERMETTENDO UNA MASSIMA CONVENIENZA ENERGETICA SALVAGUARDANDO L'AMBIENTE. LA TECNOLOGIA AVANZATA DI CUI DISPONE E LA SEMPLICITA' D'INSTALLAZIONE COMPLETANO I VANTAGGI, OLTRE CHE AD UNA COMPLETA SILENZIOSITA'. PREVISTO DI UNA SERIE DI MANICOTTI PER IL COLLEGAMENTO ALLA RETE IDRICA. INTERAMENTE ISOLATO CON POLIURETANO RIGIDO INIETTATO DIRETTAMENTE, AUTOESTINGUENTE ED NON ASPORTABILE. FINITURA ESTERNA DI COLORE BIANCO. FORNITO DI POZZETTO PORTA TERMOMETRO, TERMOMETRO E ANODO AL MAGNESIO E RESISTENZA ELETTRICA DI SERIE. FABBRICATO IN CONFORMITA' ALLO STANDARD ISO 9002 E GARANTITO COME DA NORMATIVA.

VOLUME BOLLITORE	[l]	291	
CONTENUTO SCAMBIATORE SOLARE	[l]	10	
SUPERFICIE SCAMBIATORE SOLARE	[m²]	1,3	
PESO A VUOTO	[kg]	156	
MASSIMA PRESSIONE SCAMBIATORE SOLARE	[bar]	10	
MASSIMA PRESSIONE BOLLITORE	[bar]	6	
MASSIMA TEMPERATURA SCAMBIATORE SOLARE	[°C]	90	
MASSIMA TEMPERATURA BOLLITORE	[°C]	70	
SPESSORE ISOLAMENTO	[mm]	50	
A - INGRESSO ACQUA FREDDA SANITARIA	[mm]	237	1"
B - USCITA SOLARE (lato freddo)	[mm]	340	1"
C - POZZETTO PORTA SONDA	[mm]	-	1/2"
D - INGRESSO SOLARE (lato caldo)	[mm]	750	1"
E - RICIRCOLO SANITARIO	[mm]	926	1/2"
F - POZZETTO PORTA SONDA AUSILIARIO	[mm]	-	1/2"
G - USCITA ACQUA CALDA SANITARIA	[mm]	1248	1"
H - ALTEZZA CON ISOLAMENTO	[mm]	1916	
ALTEZZA DI RIBALTAMENTO	[mm]	2034	
I - SCARICO CONDENSA	[mm]	1523	3/4"
L - USCITA / INGRESSO ARIA	[mm]	1760	DN200
LIMITE DI TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO AMBIENTI	[°C]	-8 / +42	
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	[-]	A+	
QUANTITA' MASSIMA DI ACQUA UTILIZZABILE 40°C	[lt]	381	
TEMPO DI RISCALDAMENTO (EN 16147)	[h]	9,83	
COP (EN 16147 / A20)	[-]	3,75	
COP (EN 16147 / A7)	[-]	2,99	
POTENZA SONORA SENZA CONDOTTI ARIA	[dB A]	45	
FLUIDO FRIGORIFERO	[-]	R134a	
PORTATA ARIA	[m³/h]	350	
POTENZA ASSORBITA MAX PDC	[kW]	0,65	
POTENZA ASSORBITA MAX PDC + RESISTENZA ELET.	[kW]	2,15	
VOLUME LOCALE DI INSTALLAZIONE MINIMO (SENZA CONDOTTI ARIA)	[m²]	13	

SI RACCOMANDA DI PREVEDERE GLI SPAZI NECESSARI PER LE OPERAZIONI DI ALLACCIAMENTO E MANUTENZIONE DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI NONCHE' PER IL CONTROLLO E LA SOSTITUZIONE DELL'ANODO AL MAGNESIO.

PLEION
Il n.1 del Solare Termico in Italia!

Questo schema è puramente indicativo e non costituisce impegno o esponsabilità alcuna da parte di Pleion e dei sui collaboratori.
La progettazione esecutiva e la conseguente messa in opera dovranno essere realizzate nel rigoroso rispetto delle norme vigenti di legge.
Pleion si riserva la proprietà di questo disegno con la prohibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta.

OGGETTO : ACCUMULO JET 300 S

RIFERIMENTO :

SCHEMA :	DATA :	DISEGNATO :	CONTROLLATO :
REVISIONE :	06.05.19	E.L.	